

# 关于宝鸡高新技术产业开发区管理委员会高新区污水处理厂提标改造项目总平面图调整的规划公示


近期我局接到宝鸡高新技术产业开发区高新区污水处理厂提标改造项目总平面图方案调整,项目位于科技新城片区内高新三十路以西、滨河路以南,原总用地面积81257.9㎡,构筑物占地面积25063.11㎡,容积率0.31,由于厂区生产设备的需要调整后,现总用地面积81257.9㎡,构筑物占地面积25324.05㎡,容积率0.34(详细指标准图纸)。

经我局审查,该规划方案满足现行规范及管理要求,为增加规划审批的透明度,按法定有关规划审批程序,现将拟审批方案在项目现场进行公示,征求利害关系人意见。持有异议者,可向受理单位反映。

受理单位:宝鸡高新区自然资源和规划局  
地址:高新大厦7楼  
公示日期:自发布之日起10日止  
联系电话:0917-3780093  
宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局  
2021年2月25日



扫码查看

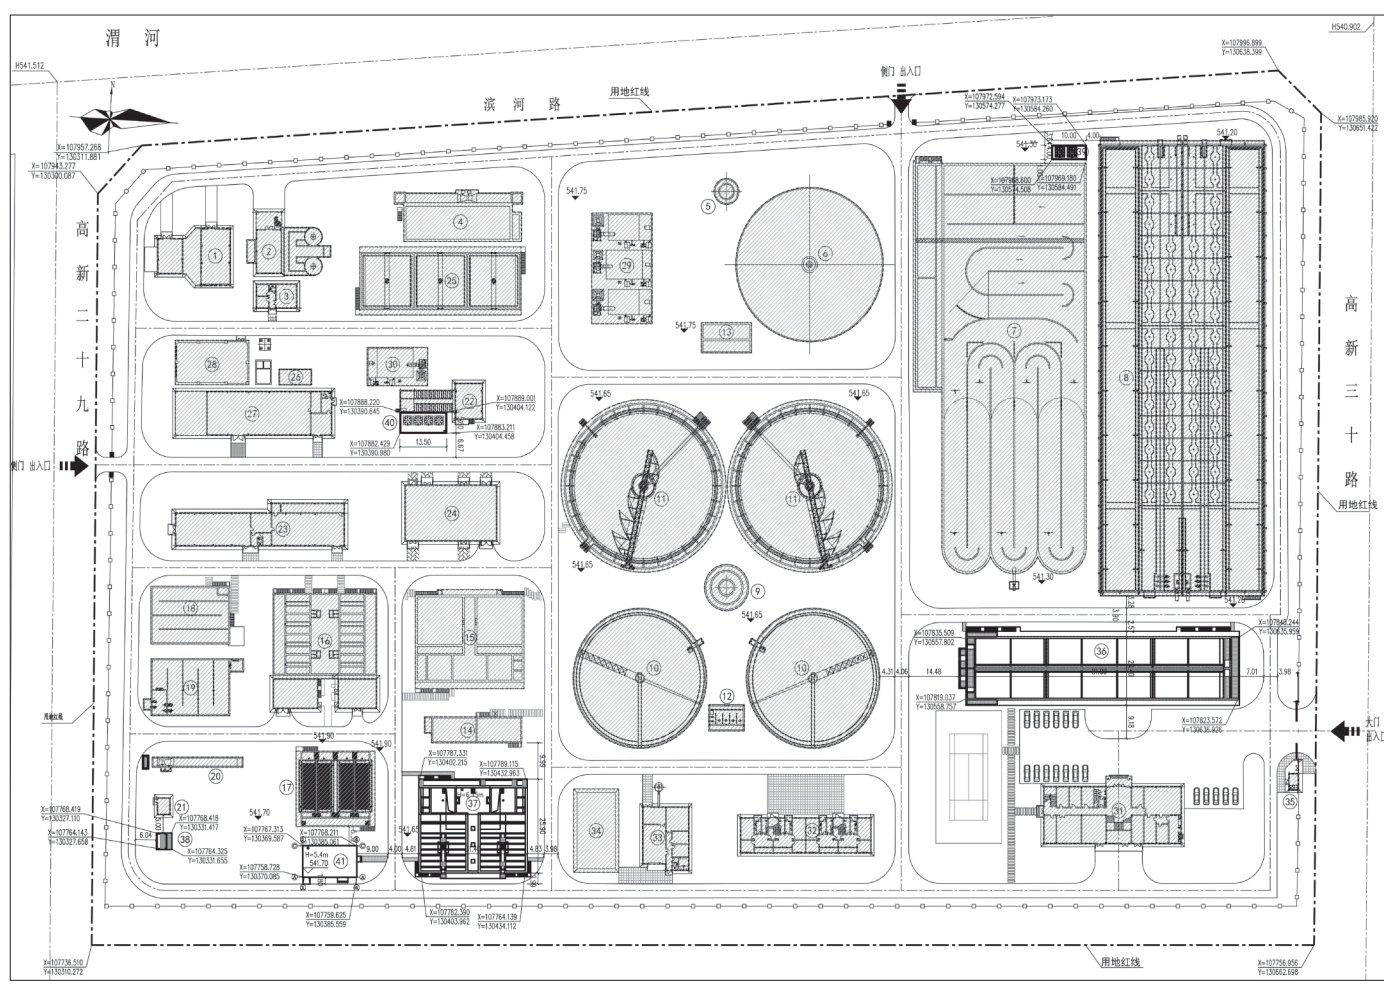

序号	名称	建筑面积(㎡)	层数	用途	备注
1	综合楼	21,16×16.00	1	已建	
2	综合楼	21,29×13.34	1	改造	
3	综合楼	11,84×6.84	1	已建	
4	综合楼	37,16×13.40	1	改造	
5	综合楼	20×20	1	已建	
6	综合楼	30×40	1	改造	
7	综合楼	113,10×50.00	1	改造	
8	综合楼	125,45×47.40	1	改造	
9	综合楼	30×40	1	已建	
10	综合楼	30×40	1	改造	
11	综合楼	30×40	1	改造	
12	综合楼	14,30×7.20	1	改造	
13	综合楼	14,50×8.30	1	改造	
14	综合楼	20,50×7.20	1	改造	
15	综合楼	40,60×15.60	1	改造	
16	综合楼	31,82×29.98	1	改造	
17	综合楼	20,80×21.20	1	已建	
18	综合楼	22,80×15.90	1	已建	
19	综合楼	22,75×15.70	1	已建	
20	综合楼	11,50×15.50	1	已建	
21	综合楼	4,74×3.84	1	已建	
22	综合楼	33,90×6.10	1	已建	
23	综合楼	48,84×11.94	1	已建	
24	综合楼	20,60×15.50	1	已建	
25	综合楼	40,60×15.60	1	改造	
26	综合楼	4,40×4.40	1	已建	
27	综合楼	45,24×12.24	1	改造	
28	综合楼	21,24×12.24	1	改造	
29	综合楼	30,50×17.50	1	已建	
30	综合楼	11,50×15.50	1	已建	
31	综合楼	39,84×15.84	1	已建	
32	综合楼	37,84×6.84	1	已建	
33	综合楼	17,64×13.44	1	已建	
34	综合楼	23,00×13.00	1	已建	
35	综合楼	4,80×6.80	1	已建	

序号	名称	建筑面积(㎡)	层数	用途	备注
36	综合楼	40,60×15.60	1	改造	
37	综合楼	31,82×29.98	1	改造	
38	综合楼	4,00×4.00	1	改造	
39	综合楼	40,60×15.60	1	改造	
40	综合楼	11,50×15.50	1	改造	
41	综合楼	17,16×8.84	1	改造	

## 公告

**凤翔方元(西安)房地产置业有限责任公司:**

我局于2020年7月17日向你公司公告送达《凤翔县住房和城乡建设局关于追缴人防工程易地建设费的行政决定书》(凤住建缴书[2020]04号),你公司至今尚未履行。我局于2021年2月22日向你公司公告作出《宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局行政征收催告书》(宝凤住建函[2021]号),限你公司在收到本催告书10日内,前往我局人防消防办公室依法缴纳易地建设费贰佰贰拾柒万叁仟叁佰叁拾贰元整(共计2273332元)。因你公司不在登记地址办公,无具体下落,现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条之规定,向你公司公告送达催告书,自本公告发出之日起经过60日即视为送达。如有异议,可在收到本催告书之日起10日内来我局陈述或申辩(地址:凤翔区西区恒源商城8楼,电话0917-7213069)。

逾期不陈述或申辩又不履行本催告的,我局将依法申请人民法院强制执行。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局  
(原凤翔县住房和城乡建设局)  
2021年2月25日

## 公告

**陕西鑫方元实业有限公司:**

我局于2020年7月17日向你公司公告送达《凤翔县住房和城乡建设局关于追缴人防工程易地建设费的行政决定书》(凤住建缴书[2020]02号),你公司至今尚未履行。我局于2021年2月22日向你公司公告作出《宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局行政征收催告书》(宝凤住建函[2021]号),限你公司在收到本催告书10日内,前往我局人防消防办公室依法缴纳易地建设费陆拾肆万肆仟陆佰玖拾贰元整(共计:604692元)。因你公司不在登记地址办公,无具体下落,现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条之规定,向你公司公告送达催告书,自本公告发出之日起经过60日即视为送达。如有异议,可在收到本催告书之日起10日内来我局陈述或申辩(地址:凤翔区西区恒源商城8楼,电话0917-7213069)。

逾期不陈述或申辩又不履行本催告的,我局将依法申请人民法院强制执行。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局  
(原凤翔县住房和城乡建设局)  
2021年2月25日

## 挂失 以下证件遗失,现声明作废。

- \* 李世博丢失身份证,号码为:610328199904214210。
- \* 张文强丢失房产证,号码为:扶风县房权证城关镇字第10094号。
- \* 唐梧桐丢失出生医学证明,号码为:R610081184。
- \* 胡梦琳丢失保险销售从业人员执业证,号码为:61032100002302。
- \* 天健医药集团宝氮医院丢失开户许可证,号码为:J7930006931601。
- \* 杨一航丢失出生医学证明,号码为:R610079151。
- \* 梁祥彬丢失出生医学证明,号码为:H610125375。
- \* 刘博文丢失身份证,号码为:61030319930110041X。
- \* 王叶帆丢失出生医学证明,号码为:H610075443。
- \* 王叶婷丢失出生医学证明,号码为:G610267431。

## 公告专栏 服务热线:3273352

法律顾问:吴智丰律师 13309174321

# 国网宝鸡供电公司2021年3月份设备停电检修计划

日期	计划停电时间	变电站	停电设备	停电具体范围
2	09:00-18:00	法门变	181 召公线	以宝鸡地电公司公布为准
2	08:00-19:00	东岭变	129 兴通线	陕西兴业交通(集团)有限公司
2	08:00-19:00	东岭变	176 渭河线#1 柜客运支开关及客运支线	陕西兴业交通(集团)有限公司
16	09:00-17:00	五丈原变	174 五蔡线#01 分段开关及后段线路	五丈原北星村、五丈原粮站、金方药业有限公司
16	09:00-15:00	向阳变	180 邓家台线	邓家台村、陕西西建路桥工程有限公司、凤县邓家台果友苹果产销专业合作社、凤县银湘矿业公司、凤县宝鑫工贸有限公司、凤县天盛矿业有限责任公司、凤县岩湾石墨矿、凤县华夏矿业有限责任公司、凤县安河铅锌选矿厂、凤县永欣生物科技有限公司、凤县社会福利园、陕西金都矿业开发有限公司、中交第四公路工程局有限公司等
16-18	16日 08:00-18日 18:00	凤翔变	130 棉纺厂线	宝鸡德瑞纺织有限公司
17	08:30-13:30	东门变	126 土桥线#02 分段开关及后段线路	宝鸡中燃城市燃气发展有限公司、宝鸡市银泉工业气体有限责任公司、宝鸡市华隆电力机具有限责任公司、宝鸡市金心泵业制造有限责任公司、宝鸡魏西磨粉机厂、陕西保光新科汽车零部件有限公司、宝鸡市陈仓科技工业园开发建设有限公司等
18	08:30-15:30	高家镇变	144 塔川 II 线 27# 杆“T”接厥湾支线	厥湾村、谭家村、任家湾村、陕西省高速公路建设集团公司、王家山村、明泉移民新村、安沟村、水泉路村、寺沟岭、凉水泉村、塔明村等
18	10:00-14:00	河口变	151 红光开关-#065 开关间线	河口供电所、河口新村、河口家园、河口廉租房、河口东街、河口西街、常树沟村、侯家河村、陈家岔村、陈家佬村、老厂村、下坝村、洞沟采石场、秦达锰钢厂、河口隧道、万盛工矿有限公司、河口小学、河口镇选厂、鑫海矿业有限责任公司、万禄工贸有限公司、鑫鑫选厂、龙源风电、凤县鑫达石墨矿、河口服务区等
19	08:30-16:30	西虢变	133 茗苑线	虢镇茗苑小区、保障性住房资产运营管理有限公司、两仪坊小区、一元坊小区、宝鸡市陈仓区茗苑小学
23	08:30-12:30	八里桥变	166 龙功 II 线 40# 杆“T”接纸厂支线	宝鸡地下水监测处、宝鸡石油氧气厂、摩天苑小区
24	09:00-14:00	八鱼变	154 西岭线范家崖支线开关及范家崖支线	姬家殿、宝鸡市铭坤有色金属有限公司、宝鸡市宏鑫锻造热机械设备有限公司、宝鸡裕博源建筑工程有限公司、宝鸡市祥云金属材料有限公司、宝鸡宏光电气机械有限公司、宝鸡佰优冠业模塑有限公司、宝鸡市金光机械设备有限公司、宝鸡比优特材料有限公司、宝鸡市亨信稀有金属有限公司、宝鸡市恒立金属材料有限公司、宝鸡金丰泰石油机械有限公司、宝鸡市金凯科工贸有限公司、宝鸡市博阳金属材料有限公司、宝鸡嘉琦金属有限公司、宝鸡市杰艺钛业有限责任公司、宝鸡市优鼎钛业股份有限公司、宝鸡市海源酒店服务有限公司、宝鸡盛德鑫石油设备有限公司、宝鸡市胜超有色金属材料有限公司、陕西格美特新材料有限公司、宝鸡宏志达工贸有限公司、宝鸡市建恒钛业有限公司、市威洁洗涤机械有限公司、宝鸡恒立信钛业有限公司、宝鸡市腾翔钛业有限公司、宝鸡天锋热处理股份有限公司、宝鸡市新博腾金属材料有限公司、范家崖砖厂等
24	09:30-16:00	向阳变	181 凤双线#84 杆“T”接龙口三队支线柱开关及后段线路	龙口16队、植物化学研究所、陕西华晖工贸有限公司、龙口三队、龙口移民新村、龙口移民点、凤州水文站、龙泉湾等
24	08:00-20:00	代家湾变	171 污水厂线	宝鸡市金信水务有限公司
25	08:30-12:30	玉润变	160 长寿开关-160 长寿线#02 分段开关间线	永固标准件厂、新春村
25	08:30-13:30	周原变	126 陈中路线#1 柜出线开关-#02 分段开关间线	宝鸡渭北有色金属铸造厂、西环路中国铁塔股份有限公司宝鸡市分公司、陈仓区自来水公司
25	08:30-13:30	虢镇开闭所	117 七九二线	大众村七组、青岛啤酒西南区、陕西华晶建设有限公司、宝鸡九龙富锶矿泉水有限公司
30	09:30-17:00	嘉陵变	121 东河桥线	宝鸡市飞虹水电站有限公司、宝鸡市马头滩林业局、兰州军区房地产管理局、秦岭融冰站、金凤农业科技发展有限责任公司、东河桥一队、中国人民解放军68095部队、陕西秦海鹿业有限责任公司、中交二公局第三工程有限公司、中国铁路西安局集团有限公司、东河桥八组、陕西宝美建设工程有限公司、中交二公局第四工程有限公司等

**说明:**

1. 停电期间随时有送电的可能,如客户检修电气设备,必须按规定办理手续;
2. 事故停电事先无法通知,有关事宜请拨打“95598”咨询;
3. 计划检修停电受天气变化、电网运行方式及上级电网管理部门临时通知等原因影响,会临时变更或取消,有关事宜请拨打“95598”咨询;
4. 为减少重复停电,相关用电客户应结合国网宝鸡供电公司月度停电检修计划,做好综合检修消缺工作,除紧急消缺工作外,一般不再单独安排客户停电工作;
5. 为确保检修安全,凡停电线路上并网运行的发电机组,必须在计划停电时间前20分钟停机解网;
6. 变电站专线、趸售线路不在本通知中明确停电范围或运行方式,由专线用户和趸售电力局根据本通知安排或通知客户;
7. 月度计划检修停电信息同时在95598智能互动网站(<http://www.95598.cn/person/index.shtml>)、“网上国网”APP等公众微信号进行公布。